

Теплоисточник ТЭЦ 3
Система 2-х трубная

ГВС открытая

Т.вычислитель КМ5-4
(наименование и схема подключения)

Расходомеры ППС5-4 32

Ду(гвс)= 25

нагрузка= 0,5327 Гкал/час

Qмес= Гкал

В ОАО "ОмскРТС"

Договор № 3-44114-ON

Соглашение дог.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО "УК" Светлоград"

(наименование организации, объект, адрес)

жилой дом ул. Малунцева, 15

Июль 2022г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество теплоэнергии	Время работы	Кол-во
Дата	Время	по подаче (м3)	по обратной (м3)	(Гкал)	(час)	ГВС (м3)
20.06.22г	0.00	17222,5	16237,8	440,03	4015,63	7340,0
20.07.22г	0.00	17383,7	16237,8	447,09	4734,83	7490,0
Итого:		161,2	0,0	7,1	719,2	150,0

ПУ №334520

Q _Σ =	7,06	Гкал
V _{подп} =	161,36	м³


Q_{отоп.} = 0,00 (Гкал)

Q (ср) = 0,01 (Гкал)

V_{ср.} = 0,18 м³

Q (гвс) = 7,05 (Гкал)

V_{гвс.} = 161,18 м³

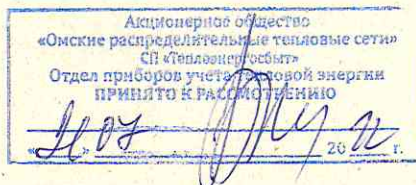

Количество часов по среднему по распечатке отопл:

Количество часов по среднему по распечатке гвс:

0,799

Исп.

Зуйков В.И.

подпись

Ф.И.О.

телефон М.Печати

756662

