

Теплоисточник ТЭЦ 3
Система 2-х трубная
ГВС открытая

В ОАО "ОмскРТС"

Договор № 3-44114-ОН

Соглашение дог.

3-39211

Т.вычислитель КМ5-4
(наименование и схема подключения)
Расходомеры ППС5-4 32
Ду(гвс)= 25
нагрузка= 0,5327 Гкал/час
Qмес= Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС
ООО "УК" Светлоград"
(наименование организации, объект, адрес)
жилой дом ул. Малунцева, 15

Май 2022г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество теплоэнергии	Время работы	Кол-во ГВС (м3)
Дата	Время	о подаче (м3)	о обратке (м3)	(Гкал)	(час)	
19.04.22г	0.00	16120,8	15442,4	411,28	2592,00	7060,0
30.04.22г	0.00	16980,1	16237,8	428,37	2796,73	7119,0
20.05.22г	0.00	17113,9	16237,8	434,87	3276,73	7244,0
Итого:		993,2	795,5	23,6	684,7	184,0

ПУ №334520

Q _Σ =	22,04	Гкал	
V _{подл} =	63,90	м³	
Q _Σ =	6,50	Гкал	с 30.04.
V _{подл} =	433,82	м³	с 30.04.

Q_{отоп.} = 17,10 (Гкал)

Q (ср) = 4,95 (Гкал)

V_{под.} = 63,90 м³

Q (гвс) = 6,50 (Гкал)

V_{под.} = 133,82 м³

ΣQ = 28,30 Гкал
V = 189 м³

Количество часов по среднему по распечатке отопл:

Количество часов по среднему по распечатке гвс:

59,27

Исп.


Зуйков В.И.

подпись

Ф.И.О.

телефон М.Печати

756662

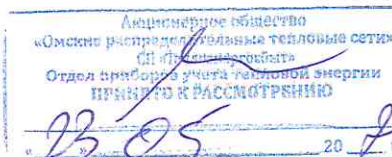

Организация ООО "УК Округ"Номер договора 3-44114-ONАдрес ул. Малунцева, 15

Телефон

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30Номер теплосчетчика 334520Дата последующей поверки теплосчетчика 17.10.25г.Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 30.04.2022 по 19.05.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	M2	M1-M2 разбор	Vi	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
30.04.22	0.403	7.22	0.00	7.22	0.00	60.9	25.8	35.1	5.0	6.6	6.6	0.00	24.00	
01.05.22	0.327	6.24	0.00	6.24	0.00	57.5	23.7	33.8	5.0	6.5	6.6	0.00	24.00	
02.05.22	0.313	6.61	0.00	6.61	0.00	52.4	22.9	29.5	5.0	6.4	6.4	0.00	24.00	
03.05.22	0.358	7.62	0.00	7.62	0.00	52.2	22.5	29.7	5.0	6.4	6.4	0.00	24.00	
04.05.22	0.365	7.34	0.00	7.34	0.00	54.8	22.4	32.4	5.0	6.4	6.5	0.00	24.00	
05.05.22	0.276	5.58	0.00	5.58	0.00	54.5	22.2	32.3	5.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
06.05.22	0.374	7.78	0.00	7.78	0.00	53.2	21.9	31.3	5.0	5.5	5.6	0.00	24.00	
07.05.22	0.336	7.10	0.00	7.10	0.00	52.4	21.6	30.8	5.0	5.5	5.6	0.00	24.00	
08.05.22	0.278	5.97	0.00	5.97	0.00	51.8	20.8	30.9	5.0	5.5	5.5	0.00	24.00	
09.05.22	0.389	7.87	0.00	7.87	0.00	54.6	21.5	33.1	5.0	5.1	5.2	0.00	24.00	
10.05.22	0.287	6.20	0.00	6.20	0.00	51.4	21.3	30.2	5.0	5.1	5.2	0.00	24.00	
11.05.22	0.306	6.59	0.00	6.59	0.00	51.6	21.0	30.6	5.0	4.9	4.9	0.00	24.00	
12.05.22	0.339	7.15	0.00	7.15	0.00	52.5	21.7	30.8	5.0	5.3	5.3	0.00	24.00	
13.05.22	0.286	6.09	0.00	6.09	0.00	52.1	21.8	30.3	5.0	5.9	6.0	0.00	24.00	
14.05.22	0.322	6.66	0.00	6.66	0.00	53.5	22.1	31.4	5.0	5.9	6.0	0.00	24.00	
15.05.22	0.418	8.38	0.00	8.38	0.00	55.0	22.5	32.4	5.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
16.05.22	0.313	6.38	0.00	6.38	0.00	54.2	22.8	31.4	5.0	6.0	6.1	0.00	24.00	
17.05.22	0.264	5.54	0.00	5.54	0.00	52.7	22.3	30.4	5.0	6.1	6.2	0.00	24.00	
18.05.22	0.228	4.94	0.00	4.94	0.00	51.2	22.1	29.1	5.0	6.1	6.2	0.00	24.00	
19.05.22	0.312	6.57	0.00	6.57	0.00	52.6	22.6	30.0	5.0	6.0	6.1	0.00	24.00	
Итого	6.495	133.82	0.00	133.82	0.00	53.6	22.3	31.4	5.0	5.9	5.9	0.00	480.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
19.05.22	24:00	434.867	17113.94	16237.82	0.00	3276.73
30.04.22	00:00	428.373	16980.12	16237.82	0.00	2796.73
Итого		6.495	133.82	0.00	0.00	480.00

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 480.00 час.Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.Период G>max (G) 0.000 час.Представитель
абонента234514KПредставитель теплоснабжающей
организации