

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:

максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за январь 2023 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 21.12.22	00:00	56 786,34	49 133,41	1 672,434	11410 / 295	7 804,57	511,104
ПО 17.01.23	24:00	62 407,02	54 104,45	1 868,005	12080 / 297	8 199,75	543,096
ИТОГО		5 620,68	4 971,04	195,571	670 / 2	395,18	31,992 ✓

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} = 241,622 - 228,832$	Гкал
$V_{\text{под}} = 649,640$	м3
$V_{\text{х.в.}} = 0$	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,584$ ✓ (Гкал) $M_{r1} 649,640$
 $Q_{\text{от}} = 195,571$ ✓ (Гкал)
 $Q_{\text{ГВС}} = 32,677$ (Гкал) $31,992 + 13,475 = 45,467$
 $V_{\text{под}} = 649,64$ ✓ (м3)


Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.

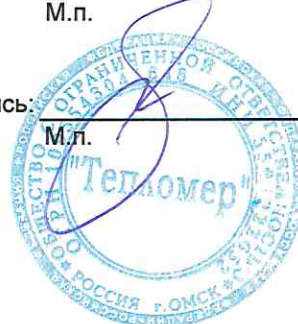

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20 ЯНВ 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Ермакова Е.Б.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/12/22г.-17/01/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
21/12/22	91.77	56.76	35.01	220.33	212.50	190.80	187.95	24.55	7.80	7.00	7.445	24	0
22/12/22	94.25	56.75	37.50	209.14	201.34	180.14	177.45	23.89	7.80	7.00	7.571	24	0
23/12/22	92.23	55.57	36.66	208.75	201.29	182.31	179.66	21.63	7.80	7.00	7.389	24	0
24/12/22	83.31	53.04	30.27	214.74	208.32	186.82	184.36	23.96	7.80	7.00	6.314	24	0
25/12/22	80.20	51.61	28.59	212.62	206.66	185.39	183.10	23.56	7.80	7.00	5.910	24	0
26/12/22	86.75	54.73	32.02	218.69	211.66	190.40	187.75	23.91	7.80	7.00	6.785	24	0
27/12/22	86.32	55.10	31.22	220.49	213.43	192.27	189.57	23.86	7.80	7.00	6.674	24	0
28/12/22	87.84	55.30	32.54	219.48	212.28	190.73	188.00	24.28	7.80	7.00	6.913	24	0
29/12/22	89.92	55.25	34.67	210.93	203.71	184.01	181.41	22.30	7.80	7.00	7.072	24	0
30/12/22	90.73	54.51	36.22	183.81	177.39	160.72	158.53	18.86	7.80	7.00	6.430	22	2
31/12/22	94.72	56.25	38.47	204.60	196.90	175.39	172.82	24.08	7.80	7.00	7.591	24	0
01/01/23	95.48	57.02	38.46	204.20	196.42	178.93	176.24	20.18	7.80	7.00	7.572	24	0
02/01/23	91.28	54.78	36.50	199.40	192.37	174.63	172.17	20.20	7.80	7.00	7.036	24	0
03/01/23	84.57	53.22	31.35	208.57	202.17	182.79	180.37	21.80	7.80	7.00	6.345	24	0
04/01/23	84.32	53.28	31.04	207.67	201.33	181.66	179.28	22.05	7.80	7.00	6.257	24	0
05/01/23	86.18	53.87	32.31	206.69	200.13	180.22	177.81	22.32	7.80	7.00	6.476	24	0
06/01/23	88.11	54.87	33.24	206.23	199.40	180.57	178.03	21.37	7.80	7.00	6.639	24	0
07/01/23	85.49	54.22	31.27	209.91	203.32	184.76	182.26	21.06	7.80	7.00	6.364	24	0
08/01/23	92.10	57.16	34.94	211.15	203.61	183.63	180.87	22.74	7.80	7.00	7.118	24	0
09/01/23	101.93	58.17	43.76	200.98	192.42	171.51	168.83	23.59	7.80	7.00	8.441	24	0
10/01/23	106.76	59.80	46.96	204.39	194.95	173.59	170.71	24.24	7.80	7.00	9.184	24	0
11/01/23	104.08	59.65	44.43	208.23	199.00	177.25	174.35	24.65	7.80	7.00	8.876	24	0
12/01/23	94.00	55.76	38.24	206.64	198.98	176.28	173.73	25.25	7.80	7.00	7.627	24	0
13/01/23	85.59	52.26	33.33	203.21	196.83	174.14	171.94	24.89	7.80	7.00	6.569	24	0
14/01/23	83.53	51.85	31.68	205.08	198.89	176.62	174.39	24.50	7.80	7.00	6.307	24	0
15/01/23	82.34	51.37	30.97	205.51	199.49	175.93	173.77	25.72	7.80	7.00	6.182	24	0
16/01/23	82.46	51.56	30.90	204.51	198.48	175.37	173.22	25.26	7.80	7.00	6.136	24	0
17/01/23	84.99	52.87	32.12	203.75	197.41	174.77	172.47	24.94	7.80	7.00	6.348	24	0

Итого: | | | | 5819.7 | 5620.68 | 5041.6 | 4971.04 | 649.64 | | | 195.571 | 670 | 2 |

Средние: | 89.68 | 54.87 | 34.80 | | | | | | 7.80 | 7.00 | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/12/22 24:00	58366.30	56786.34	49710.90	49133.41	7652.93	1672.434	11410	295
17/01/23 24:00	64186.00	62407.02	54752.53	54104.45	8302.57	1868.005	12080	297
Итого:	5819.70	5620.68	5041.63	4971.04	649.64	195.571	670	2

Период нормальной работы 670ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 12385ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____