

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:

максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Сентябрь 2024 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 19.08.24	00:00					17 117,45	1 114,721
ПО 17.09.24	24:00					17 677,27	1 144,412
ИТОГО						559,82	29,691

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} =$	29,691	Гкал
$V_{\text{под}} =$	559,820	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

$Q_{\text{ср}} =$ 0,000 (Гкал)

$Q_{\text{от}} =$ 0,000 (Гкал)

$Q_{\text{ГВС}} =$ 29,691 (Гкал)

$V_{\text{под}} =$ 559,82 (м3)

$V_{\text{под ср}} =$ 0,000 (м3)

$Q_{\text{ГВС ср}} =$ 0,000 (Гкал)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

подпись: _____


М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____

М.п.

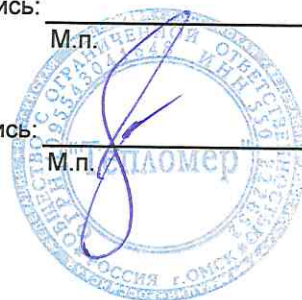

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

19. 09. 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/08/24г.-17/09/24г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
19/08/24	61.37	16.45	16.18	5.00	0.911	24	0
20/08/24	63.09	15.25	14.96	5.00	0.867	24	0
21/08/24	63.12	14.24	13.98	5.00	0.813	24	0
22/08/24	64.13	16.01	15.72	5.00	0.929	24	0
23/08/24	62.24	15.59	15.30	5.00	0.874	24	0
24/08/24	61.86	16.50	16.24	5.00	0.923	24	0
25/08/24	62.36	18.09	17.77	5.00	1.018	24	0
26/08/24	56.50	17.55	17.29	5.00	0.888	24	0
27/08/24	56.22	16.33	16.09	5.00	0.823	24	0
28/08/24	59.31	18.05	17.77	5.00	0.962	24	0
29/08/24	60.50	15.86	15.58	5.00	0.864	24	0
30/08/24	59.30	17.60	17.32	5.00	0.937	24	0
31/08/24	58.60	19.68	19.36	5.00	1.037	24	0
01/09/24	59.02	20.38	20.05	5.00	1.081	24	0
02/09/24	58.57	20.60	20.29	5.00	1.085	24	0
03/09/24	59.19	19.83	19.53	5.00	1.056	24	0
04/09/24	51.41	19.15	18.91	5.00	0.874	24	0
05/09/24	49.12	20.85	20.61	5.00	0.907	24	0
06/09/24	57.62	19.14	18.86	5.00	0.993	24	0
07/09/24	58.78	18.91	18.60	5.00	1.000	24	0
08/09/24	59.17	21.98	21.60	5.00	1.168	24	0
09/09/24	58.24	16.99	16.74	5.00	0.889	24	0
10/09/24	60.10	20.76	20.42	5.00	1.123	24	0
11/09/24	58.81	19.90	19.57	5.00	1.051	24	0
12/09/24	58.67	20.26	19.94	5.00	1.068	24	0
13/09/24	58.32	19.74	19.43	5.00	1.035	24	0
14/09/24	59.10	21.21	20.89	5.00	1.130	24	0
15/09/24	58.74	20.57	20.24	5.00	1.086	24	0
16/09/24	58.75	19.88	19.58	5.00	1.053	24	0
17/09/24	61.59	22.47	22.09	5.00	1.246	24	0
Итого:		559.82	550.91		29.691	720	0
Средние:	59.12			5.00			

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/08/24 24:00	17117.45	16643.62	1114.721	25455	817
17/09/24 24:00	17677.27	17194.53	1144.412	26175	817
Итого:	559.82	550.91	29.691	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27000ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____