


Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38898-ON

Q=0,286/0/0,1926

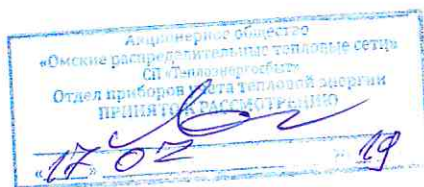

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Июль 2019 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику подп. (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
С 18.06	00.00					31,997	723,2	14720
По 01.07	24.00					40,384	925,1	14925
ИТОГО						8,387	201,9	205

ПУ № 251546

$Q_{\Sigma} = 8,543$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 205,00$	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$	м ³

$Q(\text{от}) =$ _____ Гкал
 $Q(\text{гвс}) =$ 8,54 Гкал

$V_{\text{подп}} =$ 205,00 м3

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/06/19г.-01/07/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель БКГ7 сеп. N 0 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
 М сеп. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 #T=0 T3=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/06/19	146.13	124.37	121.76	16.50	16.33	0.00	0.00	16.33	6.30	4.28	0.353	24	0	*
19/06/19	147.38	124.47	122.91	16.59	16.41	0.00	0.00	16.41	6.36	4.27	0.376	24	0	*
20/06/19	146.72	124.50	122.22	15.60	15.44	0.00	0.00	15.44	6.44	4.39	0.342	24	0	*
21/06/19	146.77	124.92	121.85	14.99	14.81	0.00	0.00	14.81	6.57	4.40	0.323	24	0	*
22/06/19	144.05	124.60	119.45	12.92	12.82	0.00	0.00	12.82	6.56	4.31	0.250	24	0	*
23/06/19	146.24	124.41	121.83	15.75	15.57	0.00	0.00	15.57	6.56	4.28	0.338	24	0	*
24/06/19	147.47	124.88	122.59	14.84	14.67	0.00	0.00	14.67	6.62	4.09	0.331	24	0	*
25/06/19	150.02	125.51	124.51	15.06	14.88	0.00	0.00	14.88	6.61	3.73	0.360	24	0	*
26/06/19	150.51	125.78	124.73	13.79	13.62	0.00	0.00	13.62	6.57	3.69	0.337	24	0	*
27/06/19	149.69	125.72	123.97	12.66	12.52	0.00	0.00	12.52	6.48	3.62	0.300	22	2	*
28/06/19	149.41	125.73	123.68	13.08	12.90	0.00	0.00	12.90	6.45	3.51	0.307	24	0	*
29/06/19	147.91	125.45	122.46	11.32	11.20	0.00	0.00	11.20	6.57	3.67	0.251	24	0	*
30/06/19	151.07	125.60	125.47	14.75	14.56	0.00	0.00	14.56	6.68	3.64	0.369	24	0	*
01/07/19	151.86	126.37	125.49	15.97	15.77	0.00	0.00	15.77	6.79	3.62	0.403	24	0	*
Итого:				203.82	201.50	0.00	0.00	201.50			4.640	334	2	*
Средние:	148.23	125.17	123.06						6.54	3.96				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/06/19 24:00	25671.18	25030.68	24634.77	24377.22	653.46	709.220	5359	7
01/07/19 24:00	25875.00	25232.18	24634.77	24377.22	854.96	713.860	5693	9
Итого:	203.82	201.50	0.00	0.00	201.50	4.640	334	2

Период нормальной работы 334ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
 Время работы прибора после сброса 6025ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____