

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № ~~338898-ОН~~

39211

Q=0,286/0/0,1926

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Июнь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику мех. (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
С 20.05	00.00	44960	44215	731,94	5693	37,87	635	15979
По 17.06	24.00	47569	46735	737,948	6389	41,54	717	16061
ИТОГО		2609	2520	6,008	696	3,67	82	82

ПУ № 251546 *7,675*

$Q_{\Sigma} =$	8,012	Гкал
$V_{\text{подп}} =$	82,00	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$		м ³


$Q(\text{от}) =$ *4,005*
~~4,342~~ Гкал

$Q(\text{гвс}) =$ 3,67 Гкал

$V_{\text{подп}} =$ 82,00 м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.

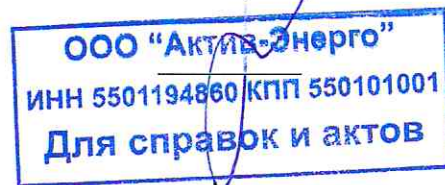

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/20г.-17/06/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходи: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 °C

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/05/20	72.21	70.45	1.76	301.70	294.64	300.95	294.23	0.41	4.26	4.35	0.518	24	0	*
21/05/20	71.96	70.37	1.59	325.51	317.95	324.75	317.52	0.43	4.07	4.36	0.504	24	0	*
22/05/20	70.82	69.17	1.65	343.30	335.57	342.45	335.07	0.50	4.10	4.30	0.554	24	0	*
23/05/20	71.18	69.58	1.60	349.11	341.18	348.23	340.62	0.56	4.02	4.30	0.544	24	0	*
24/05/20	68.89	67.64	1.25	399.18	390.62	398.42	390.17	0.45	4.11	4.22	0.488	24	0	*
25/05/20	69.08	67.81	1.27	401.99	393.30	401.29	392.94	0.36	4.04	4.35	0.496	24	0	*
26/05/20	69.47	68.92	0.55	192.65	188.41	184.08	180.15	8.26	2.65	4.63	0.348	24	0	*
27/05/20	52.31	31.32	20.99	12.03	11.85	0.00	0.00	11.85	1.42	4.77	0.248	24	0	*
28/05/20	51.74	30.30	21.44	11.90	11.73	0.00	0.00	11.73	1.43	4.64	0.250	24	0	*
29/05/20	50.97	29.78	21.19	11.28	11.12	0.00	0.00	11.12	1.44	4.63	0.234	24	0	*
30/05/20	51.39	29.50	21.89	12.19	12.02	0.00	0.00	12.02	1.44	4.66	0.261	24	0	*
31/05/20	51.81	29.20	22.61	12.00	11.85	0.00	0.00	11.85	1.44	4.62	0.266	24	0	*
01/06/20	53.32	29.05	24.27	14.62	14.44	0.00	0.00	14.44	1.43	4.31	0.349	24	0	*
02/06/20	41.38	27.62	13.76	4.57	4.54	0.00	0.00	4.54	1.40	4.62	0.058	24	0	*
03/06/20	25.91	25.32	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	6.60	0.000	24	0	*
04/06/20	24.56	24.17	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	6.60	0.000	24	0	*
05/06/20	23.68	23.43	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.60	0.000	24	0	*
06/06/20	23.34	23.07	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.60	0.000	24	0	*
07/06/20	23.20	22.89	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	6.60	0.000	24	0	*
08/06/20	23.19	22.83	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.60	0.000	24	0	*
09/06/20	23.27	22.85	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.60	0.000	24	0	*
10/06/20	23.32	22.91	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.60	0.000	24	0	*
11/06/20	23.44	23.03	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.60	0.000	24	0	*
12/06/20	23.59	23.18	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	6.60	0.000	24	0	*
13/06/20	23.74	23.34	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	6.60	0.000	24	0	*
14/06/20	23.45	23.04	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	6.60	0.000	24	0	*
15/06/20	23.02	22.70	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	6.60	0.000	24	0	*
16/06/20	59.44	52.11	7.33	50.20	49.37	49.92	49.27	0.10	3.21	4.08	0.365	24	0	*
17/06/20	62.85	60.53	2.32	224.17	220.12	223.53	219.72	0.40	4.60	1.59	0.525	24	0	*
Итого:				2666.4	2608.71	2573.6	2519.69	89.02			6.008	696	0	
Средние:	44.01	38.14	5.87						2.15	5.31				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/05/20 24:00	46018.92	44960.73	44871.88	44215.68	745.05	731.940	5693	4
17/06/20 24:00	48685.32	47569.44	47445.50	46735.37	834.07	737.948	6389	4
Итого:	2666.40	2608.71	2573.62	2519.69	89.02	6.008	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6407ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

0.94
0,447
3,115