


Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС открытая
Т/вычислитель ВИСТ

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-392110N

Q=0,2861/0/0,138

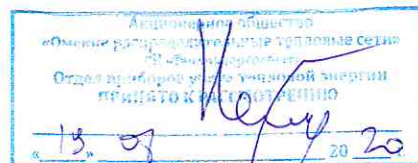

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Жилой дом в CAO"

пр. Мира, 2Б
за Август 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Показания по счетчику ГВС (м3)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 21.07	00.00	128087	113505	3254,763	32122	13546	734,66
По 11.08	24.00	128299	113505	3263,957	32650	13759	743,811
ИТОГО		212	0	9,194	528	213	9,151

ПУ № 121084

$Q_{\Sigma} = 9,151$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 213,000$	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$	м ³


$Q(\text{от}) =$ _____ Гкал

$Q(\text{гвс}) = 9,151$ Гкал

$V_{\text{подп}} = 213,000$ м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.

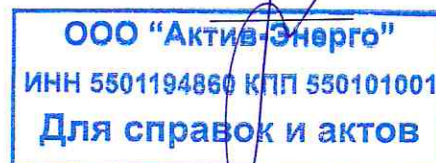

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 20 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя Омск г, Мира пр-кт, д. 26 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. ном. 121084

Расход под 32.000 м3/ч Ду 40 мм

Расход обр 32.000 м3/ч Ду 40 мм

Отчётное число месяца 24 Отчётное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
21.07	0.37840	55.1	30.3	9.241	0.000	9.241	6.4	6.5	24.00	
22.07	0.36606	55.8	30.1	8.817	0.000	8.817	6.4	6.5	24.00	
23.07	0.39097	56.2	30.0	9.333	0.000	9.333	6.4	6.5	24.00	
24.07	0.40271	55.5	29.2	9.738	0.000	9.738	6.4	6.5	24.00	
25.07	0.48430	54.8	29.3	11.689	0.000	11.689	6.3	6.4	24.00	
26.07	0.45796	55.8	29.5	11.089	0.000	11.089	6.4	6.5	24.00	
27.07	0.46534	56.5	29.6	10.974	0.000	10.974	6.4	6.5	24.00	
28.07	0.45945	55.7	29.5	10.923	0.000	10.923	6.3	6.5	24.00	
29.07	0.44619	55.8	29.5	10.705	0.000	10.705	6.3	6.4	24.00	
30.07	0.45878	56.5	29.1	10.924	0.000	10.924	6.2	6.3	24.00	
31.07	0.44442	59.1	29.7	10.042	0.000	10.042	6.2	6.3	24.00	
01.08	0.38924	57.4	29.7	9.050	0.000	9.050	6.5	6.6	24.00	
02.08	0.44030	59.9	30.4	9.631	0.000	9.631	6.7	6.9	24.00	
03.08	0.41127	60.6	31.0	8.878	0.000	8.878	6.6	6.7	24.00	
04.08	0.40962	60.2	31.4	8.947	0.000	8.947	6.3	6.4	24.00	
05.08	0.47743	60.1	31.5	10.436	0.000	10.436	6.3	6.4	24.00	
06.08	0.41955	59.6	31.6	9.152	0.000	9.152	6.3	6.4	24.00	
07.08	0.39876	60.6	32.1	8.731	0.000	8.731	6.3	6.4	24.00	
08.08	0.37679	58.2	31.9	8.479	0.000	8.479	6.2	6.4	24.00	
09.08	0.40567	58.7	31.8	8.994	0.000	8.994	6.3	6.4	24.00	
10.08	0.36672	58.3	31.8	8.250	0.000	8.250	6.3	6.5	24.00	
11.08	0.34426	57.9	31.9	7.895	0.000	7.895	6.4	6.5	24.00	
Итого	9.19419	57.6	30.5	211.918	0.000	211.918	6.4	6.5	528.00	

Тотч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 528,00ч = 528,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система по нарастающим итогам	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Tнар [час]
12-08-20 00:00	3263.95742	128299.418	113505.348	32650.83
21-07-20 00:00	3254.76323	126087.500	113505.348	32122.83
Итого	9.19419	211.918	0.000	528.00

Тобщ = 528,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

18.08.20 Подпись _____

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 20 г.

Название потребителя

Абонент

Адрес потребителя

Омск г, Мира пр-кт, д. 26

Телефон

Ответственное лицо

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. Ном. 121084

Расход под 16.000 м3/ч Ду 32 мм

Расход обр Ду мм

Отчётное число месяца 24

Отчётное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оC]	tп [оC]	Vпод [м3]	Tнар [час]	НС
21.07	0.37698	54.3	15.0	9.333	24.00	
22.07	0.36482	55.0	15.0	8.913	24.00	
23.07	0.38946	55.5	15.0	9.427	24.00	
24.07	0.40084	54.7	15.0	9.829	24.00	
25.07	0.48198	54.1	15.0	11.771	24.00	
26.07	0.45584	55.1	15.0	11.173	24.00	
27.07	0.46293	55.9	15.0	11.055	24.00	
28.07	0.45709	55.0	15.0	11.004	24.00	
29.07	0.44415	55.1	15.0	10.793	24.00	
30.07	0.45641	55.8	15.0	11.008	24.00	
31.07	0.44188	58.4	15.0	10.128	24.00	
01.08	0.38730	56.6	15.0	9.142	24.00	
02.08	0.43782	59.1	15.0	9.718	24.00	
03.08	0.40927	59.7	15.0	8.969	24.00	
04.08	0.40774	59.4	15.0	9.037	24.00	
05.08	0.47487	59.3	15.0	10.516	24.00	
06.08	0.41752	58.8	15.0	9.238	24.00	
07.08	0.39686	59.8	15.0	8.820	24.00	
08.08	0.37526	57.4	15.0	8.570	24.00	
09.08	0.40381	57.9	15.0	9.081	24.00	
10.08	0.36520	57.4	15.0	8.340	24.00	
11.08	0.34280	57.0	15.0	7.986	24.00	
Итого	9.15083	56.9	15.0	213.851	528.00	

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Tэл.пит + Tпроч.ав.
528,00ч = 528,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
12-08-20 00:00	743.81146	13759.913	33238.43
21-07-20 00:00	734.66063	13546.052	32710.43
Итого	9.15083	213.851	528.00

Тобщ = 528,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

18.08.20 Подпись