


Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС открытая
Т/вычислитель ВИСТ

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-9500-ON

$Q=0,2861/0/0,138$

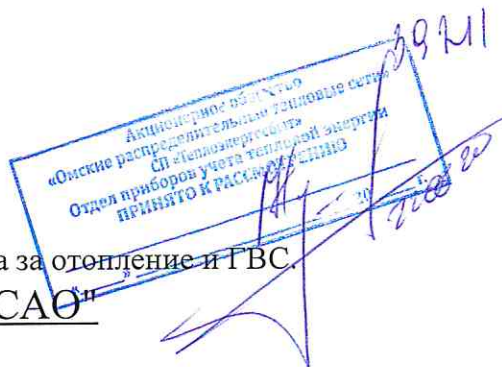

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Жилой дом в CAO"

пр. Мира, 2Б

за Июнь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Показания по счетчику ГВС (м3)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 20.05	00.00	127550	113505	3232,166	30637	13004	712,217
По 17.06	24.00	127731	113505	3239,309	31333	13187	719,324
ИТОГО		181	0	7,143	696	183	7,107

ПУ № 121084

$Q_{\Sigma} =$	7,107	Гкал
$V_{\text{подп}} =$	183,00	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$		м ³


$Q(\text{от}) =$ _____ Гкал

$Q(\text{гвс}) =$ 7,107 Гкал

$V_{\text{подп}} =$ 183,000 м3

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.

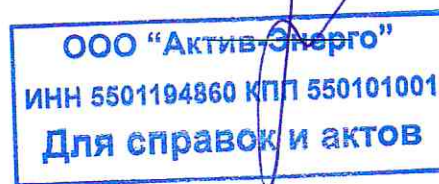

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 06 мес 20 г.

Название потребителя

Абонент

Адрес потребителя

Омск г, Мира пр-кт, д. 26

Телефон

Ответственное лицо

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. Ном. 121084

Расход под

32.000 м3/ч Ду 40 мм

Расход обр

32.000 м3/ч Ду 40 мм

Отчётное число месяца

24

Отчётное время

00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	рпод [ат]	робр [ат]	Тнар [час]	НС
20.05	0.53194	56.9	28.4	12.427	0.000	12.427	6.3	6.4	24.00	
21.05	0.44229	55.7	27.8	10.589	0.000	10.589	6.3	6.4	24.00	
22.05	0.48632	56.4	27.4	11.545	0.000	11.545	6.2	6.4	24.00	
23.05	0.48924	56.6	27.3	11.391	0.000	11.391	6.3	6.4	24.00	
24.05	0.51236	57.4	27.8	11.827	0.000	11.827	6.2	6.3	24.00	
25.05	0.49565	58.6	28.2	11.015	0.000	11.015	6.3	6.4	24.00	
26.05	0.40433	59.0	28.6	9.064	0.000	9.064	6.5	6.6	24.00	
27.05	< 0.48829	60.7	28.3	10.534	0.000	10.534	6.8	6.9	# 23.42	*
28.05	0.51233	59.7	28.1	11.299	0.000	11.299	6.8	6.9	24.00	
29.05	0.47258	60.0	28.8	10.326	0.000	10.326	6.8	6.9	24.00	
30.05	0.47425	59.4	28.6	10.379	0.000	10.379	6.9	7.0	24.00	
31.05	0.52258	61.5	29.1	11.166	0.000	11.166	6.8	6.9	24.00	
01.06	0.55430	60.6	29.0	12.074	0.000	12.074	6.6	6.7	24.00	
02.06	0.30471	43.5	28.0	10.892	0.000	10.892	4.1	4.2	24.00	
03.06	0.00000	24.5	23.4	0.000	0.000		0.4	0.5	24.00	
04.06	0.00000	21.6	21.0	0.000	0.000		0.5	0.6	24.00	
05.06	0.00000	20.8	20.4	0.000	0.000		0.6	0.7	24.00	
06.06	0.00000	20.6	20.3	0.000	0.000		0.5	0.6	24.00	
07.06	0.00000	20.7	20.3	0.000	0.000		0.6	0.7	24.00	
08.06	0.00000	20.7	20.3	0.000	0.000		0.6	0.7	24.00	
09.06	0.00000	21.1	20.7	0.000	0.000		0.5	0.6	24.00	
10.06	0.00000	21.2	20.7	0.000	0.000		0.5	0.6	24.00	
11.06	0.00000	21.5	21.1	0.000	0.000		0.6	0.6	24.00	
12.06	0.00000	21.8	21.3	0.000	0.000		0.5	0.6	24.00	
13.06	0.00000	22.0	21.5	0.000	0.000		0.6	0.7	24.00	
14.06	0.00000	21.3	20.7	0.000	0.000		0.6	0.7	24.00	
15.06	0.00000	20.7	20.0	0.000	0.000		0.5	0.6	24.00	
16.06	0.11866	22.9	20.0	11.973	0.000	11.973	< 3.4	< 3.5	24.00	*
17.06	0.33257	36.3	21.0	14.097	0.000	14.097	5.6	5.7	24.00	
Итого	7.14300	39.4	24.4	180.598	0.000	180.598	3.6	3.7	695.42	

Тотч. пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
696,00ч = 695,42ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,57ч + 0,01ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Тнар [час]
18-06-20 00:00	3239.30920	127731.457	113505.292	31333.10
20-05-20 00:00	3232.16620	127550.859	113505.292	30637.68
Итого	7.14300	180.598	0.000	695.42

Тобщ = 696,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррект. часов
(#) электропитание

18.06.20 Подпись

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 06 мес 20 г.

Название потребителя

Абонент

Адрес потребителя

Омск г, Мира пр-кт, д. 26

Телефон

Ответственное лицо

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. Ном. 121084

Расход под

16.000 м3/ч

Ду 32 мм

Расход обр

Ду мм

Отчётное число месяца

24

Отчётное время

00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tп [°C]	Vпод [м3]	Tнар [час]	НС
20.05	0.52950	56.3	15.0	12.518	24.00	
21.05	0.44043	55.0	15.0	10.689	24.00	
22.05	0.48410	55.6	15.0	11.641	24.00	
23.05	0.48696	55.8	15.0	11.490	24.00	
24.05	0.51019	56.7	15.0	11.925	24.00	
25.05	0.49335	57.8	15.0	11.115	24.00	
26.05	0.40260	58.1	15.0	9.167	24.00	
27.05	0.48540	59.9	15.0	10.628	23.43	*
28.05	0.50931	58.9	15.0	11.388	24.00	
29.05	0.46993	59.2	15.0	10.418	24.00	
30.05	0.47147	58.5	15.0	10.469	24.00	
31.05	0.51921	60.7	15.0	11.250	24.00	
01.06	0.55120	59.8	15.0	12.147	24.00	
02.06	0.30415	42.7	15.0	10.946	24.00	
03.06	0.00021	23.7	15.0	0.067	24.00	
04.06	0.00014	21.3	15.0	0.065	24.00	
05.06	0.00006	20.7	15.0	0.066	24.00	
06.06	0.00006	20.5	15.0	0.066	24.00	
07.06	0.00006	20.7	15.0	0.069	24.00	
08.06	0.00007	20.7	15.0	0.068	24.00	
09.06	0.00011	21.1	15.0	0.067	24.00	
10.06	0.00015	21.2	15.0	0.069	24.00	
11.06	0.00016	21.5	15.0	0.068	24.00	
12.06	0.00017	21.8	15.0	0.068	24.00	
13.06	0.00016	22.0	15.0	0.068	24.00	
14.06	0.00017	21.2	15.0	0.070	24.00	
15.06	0.00006	20.5	15.0	0.068	24.00	
16.06	0.11833	22.7	15.0	11.940	24.00	
17.06	0.32925	36.0	15.0	14.081	24.00	
Итого	7.10696	39.0	15.0	182.691	695.43	

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Тэл.пит + Тпрот.ав.
696,00ч = 695,43ч + 0,00ч + 0,57ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
18-06-20 00:00	719.32493	13187.686	31918.43
20-05-20 00:00	712.21797	13004.995	31223.00
Итого	7.10696	182.691	695.43

Тотч = 696,00ч

Расшифровка ошибок:

(<) параметр < min
>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррект. часов
(#) электропитание

18.06.20 Подпись