

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная


ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,032 Гкал

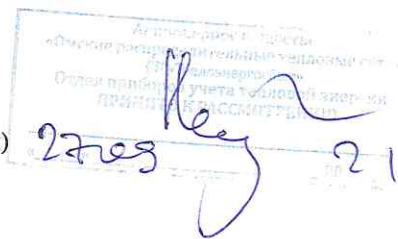

Договор № 3-8407

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за сентябрь 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
13.09	00	2997	2961	76,076	13144	---	---
23.09	24	3028	2992	76,729	13408	---	---
ИТОГО		31	31	0,653	264	---	---

ПУ № 77736

$Q_E =$
$V_{подп.} =$
$V_{х.в.} = 0$

Гкал

м³

м³

$Q = 0,653$ (Гкал)

$Q_{гвс} =$ --- (Гкал)

$V_{подп.} =$ --- (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
13/09/21г.-23/09/21г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул,
д. 26 к 3

Договор N:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00077736

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хCFE8

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
13.09.2021	20,68	19,53	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
14.09.2021	20,61	19,48	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
15.09.2021	20,79	19,72	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
16.09.2021	20,94	19,88	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
17.09.2021	20,91	19,81	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
18.09.2021	20,70	19,51	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
19.09.2021	20,63	19,42	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
20.09.2021	65,98	43,04	22,94	4,65	4,52	4,55	4,55	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
21.09.2021	65,43	43,05	22,38	7,53	7,29	7,36	7,36	-0,07	6,40	4,50	0,105	24	0	*
22.09.2021	67,28	46,03	21,25	9,50	9,26	9,28	9,28	-0,02	6,40	4,50	0,163	24	0	
23.09.2021	64,50	45,79	18,71	10,22	9,98	10,02	10,02	-0,04	6,40	4,50	0,200	24	0	
Итого:				31,90	31,05	31,21	31,21	-0,16						
Средние:	37,13	28,66	8,47						6,40	4,50	0,653	264	0	

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
12/09/21 24:00	3 083,51	2 997,28	3 010,77	2 961,67	35,61	76,076	13 144	22
23/09/21 24:00	3 115,41	3 028,33	3 041,98	2 992,88	35,45	76,729	13 408	22
Итого:	31,90	31,05	31,21	31,21	-0,16	0,653	264	0

Период нормальной работы 264ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13430ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации