


Теплоисточник ТЭЦ - 3
 Система закрытая, двухтрубная
 Тип прибора КМ-5-2
 Ду= 40 мм
 Ду(гвс)= 32 мм
 Договорная максимальная
 нагрузка 0,464 Гкал/ч
 Договорная нагрузка
 за отчетный месяц 112 Гкал.

ОАО "ОЭГК"

Договор № 3 - 38483

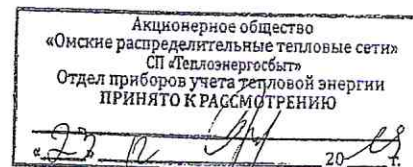

Справка

о потреблении тепловой энергии на отопление и ГВС

г. Омск, Сельм. город Жилой дом, ул. Менделеева, 276
 за Декабрь 2019

| Дата снятия показаний | Время снятия показаний | Количество теплоносителя по подаче, т | Количество теплоносителя по обратной, т | Количество теплоты, Гкал | Время не работы, час | Показания по счетчику ГВС м ³ |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|--|
| 21.11.19 | 00:00 | 23423,63 | 19880,68 | 548,196 | 6694,56 | 6590 |
| 19.12.19 | 24:00 | 27468,04 | 23912,34 | 647,809 | 7390,56 | 6590 |
| Итого за месяц | | 4044,41 | 4031,66 | 99,613 | 696,00 | 0 |

6430
145

№ 350577

0,3%

$Q_{от} = 99,613 \text{ Гкал.}$

$Q_{гвс} = 0,000 \text{ Гкал.}$

$V_{подп.} = 145,0 \text{ м}^3$

$Q = 99,613 \text{ Гкал.}$
 $V_{подп.} = 0 \text{ т.}$

Предъявлены: акт допуска до _____
 копия журнала _____
 распечатка параметров _____
 Инспектор _____
 " " 200 г.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____

Ответственный за тепловые энергоустановки

Ответственный исполнитель

Кокшаров Максим Валерьевич

20.дек.2019

тел. +7(913) 688-54-55.

Организация _____ Номер договора 38553
 Адрес Омск г, Менделеева пр-кт, д. 27 Б Телефон _____
 (Менделеева-27 б) - Тепло
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 350577
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21.11.2019 по 19.12.2019

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн | | | | Температура, °C | | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|-----------|-------------|---------|-----------------|------|-----------------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 атм | P2 атм | Нераб. Тн | Работы Тр | | |
| 21.11.19 | 4.402 | 132.82 | 132.19 | 0.63 | 94.2 | 61.2 | 33.0 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 22.11.19 | 4.355 | 137.12 | 136.47 | 0.65 | 92.6 | 61.0 | 31.6 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 23.11.19 | 4.356 | 140.93 | 140.29 | 0.64 | 93.3 | 62.5 | 30.8 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 24.11.19 | 4.100 | 141.81 | 141.19 | 0.62 | 88.5 | 59.7 | 28.8 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 25.11.19 | 3.587 | 140.26 | 139.60 | 0.66 | 82.3 | 56.8 | 25.5 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 26.11.19 | 3.345 | 139.23 | 138.61 | 0.62 | 79.0 | 55.1 | 23.9 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 27.11.19 | 3.378 | 137.24 | 136.60 | 0.64 | 78.9 | 54.3 | 24.5 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 28.11.19 | 3.596 | 138.14 | 137.57 | 0.57 | 79.1 | 53.2 | 25.9 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 29.11.19 | 3.446 | 136.12 | 135.61 | 0.51 | 78.2 | 52.9 | 25.2 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 30.11.19 | 3.391 | 136.58 | 136.19 | 0.39 | 78.6 | 53.9 | 24.7 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 01.12.19 | 3.719 | 136.30 | 135.87 | 0.43 | 81.0 | 53.8 | 27.2 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 02.12.19 | 3.554 | 136.57 | 136.12 | 0.45 | 80.4 | 54.5 | 25.9 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 03.12.19 | 3.269 | 135.78 | 135.32 | 0.46 | 76.3 | 52.4 | 24.0 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 04.12.19 | 3.107 | 135.03 | 134.54 | 0.49 | 74.1 | 51.2 | 22.9 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 05.12.19 | 2.839 | 124.82 | 124.31 | 0.51 | 71.5 | 48.8 | 22.7 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 06.12.19 | 2.837 | 134.21 | 133.75 | 0.46 | 69.1 | 48.1 | 21.1 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 07.12.19 | 2.811 | 133.94 | 133.53 | 0.41 | 69.6 | 48.7 | 20.9 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 08.12.19 | 3.012 | 134.07 | 133.62 | 0.45 | 71.6 | 49.3 | 22.4 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 09.12.19 | 2.914 | 134.22 | 133.81 | 0.41 | 71.1 | 49.5 | 21.6 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 10.12.19 | 3.035 | 140.64 | 140.13 | 0.51 | 71.8 | 50.3 | 21.5 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 11.12.19 | 3.103 | 151.82 | 151.46 | 0.36 | 71.3 | 51.0 | 20.3 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 12.12.19 | 3.154 | 150.53 | 150.23 | 0.30 | 73.0 | 52.2 | 20.9 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 13.12.19 | 3.193 | 146.89 | 146.51 | 0.38 | 74.4 | 52.8 | 21.6 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 14.12.19 | 3.401 | 144.33 | 144.12 | 0.21 | 75.7 | 52.2 | 23.5 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 15.12.19 | 3.362 | 142.94 | 142.84 | 0.10 | 75.8 | 52.4 | 23.4 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 16.12.19 | 3.605 | 143.91 | 143.78 | 0.13 | 79.0 | 54.1 | 24.9 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 17.12.19 | 3.747 | 147.26 | 147.00 | 0.26 | 81.9 | 56.6 | 25.3 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 18.12.19 | 3.469 | 144.20 | 143.88 | 0.32 | 78.0 | 54.0 | 24.0 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 19.12.19 | 3.526 | 146.70 | 146.52 | 0.18 | 78.2 | 54.3 | 23.9 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| Итого | 99.613 | 4044.41 | 4031.66 | 12.75 | 78.2 | 53.7 | 24.6 | - | 7.8 | 2.6 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | Тр |
|----------|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| 19.12.19 | 24:00 | 647.809 | 27468.040 | 23912.340 | 7390.56 |
| 21.11.19 | 00:00 | 548.196 | 23423.630 | 19880.680 | 6694.56 |
| Итого | | 99.613 | 4044.410 | 4031.660 | 696.00 |

Отчетный период _____ 696.00час. Период норм. работы _____ 696.00час.
 Период отключения питания (U) _____ 0.000час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000час. Период G < min (g) _____ 0.000час.
 Период G > max (G) _____ 0.000час.

Представитель _____ Представитель теплоснабжающей
 абонента _____ организации _____

